


物件番号 1 : 自動販売機の設置に関する説明書 (西消防署)

自動販売機を設置する施設の名称、所在地及び設置場所

1 施設名称	羽島郡広域連合西消防署
2 所在地	羽島郡笠松町美笠通3丁目25番地
3 設置場所	1階廊下 (自動販売機設置面積 0.9m×0.9m)
4 庁舎建築概要	1 規模 地上3階 2 構造 鉄筋コンクリート造 3 延べ面積 1622.20㎡ 4 敷地面積 2020.78㎡
5 フロア構成	1階 西消防署 2階 消防総務課、警防課、予防課 3階 指令室、消防長室、会議室、議会室
6 開庁日及び時間	【消防総務課、警防課及び予防課】 8:30~17:15 (土日、祝日、年末年始を除く) 【西消防署及び指令係】 常時開庁
7 職員数	日勤者 14人 隔日勤務者 11名×3係
8 庁舎利用状況	【訓練、講習会、会議等】 335人/27回 (令和元年度実績) 【来庁者】 約20人/日
9 販売実績	4,146杯 (令和元年度実績)

配置図（消防本部1階平面図）

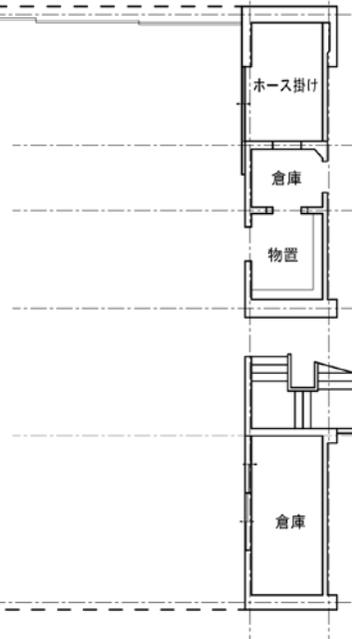


物件番号 2 : 自動販売機の設置に関する説明書 (東消防署)

自動販売機を設置する施設の名称、所在地及び設置場所

1 施設名称	羽島郡広域連合東消防署
2 所在地	羽島郡岐南町八剣7丁目114番地
3 設置場所	1階廊下階段下 (自動販売機設置面積 0.9m×0.9m)
4 庁舎建築概要	1 規模 地上2階 2 構造 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 3 延べ面積 817.41㎡ 4 敷地面積 992.97㎡
5 フロア構成	1階 東消防署 2階 会議室、食堂
6 開庁日及び時間	【東消防署】 常時開庁
7 職員数	日勤者 2人 隔日勤務者 9名×3係
8 庁舎利用状況	【訓練、講習会、会議等】 117人/12回 (令和元年度実績) 【来庁者】 約15人/日
9 販売実績	1,381杯 (令和元年度実績)

配置図（東消防署 1階平面図）

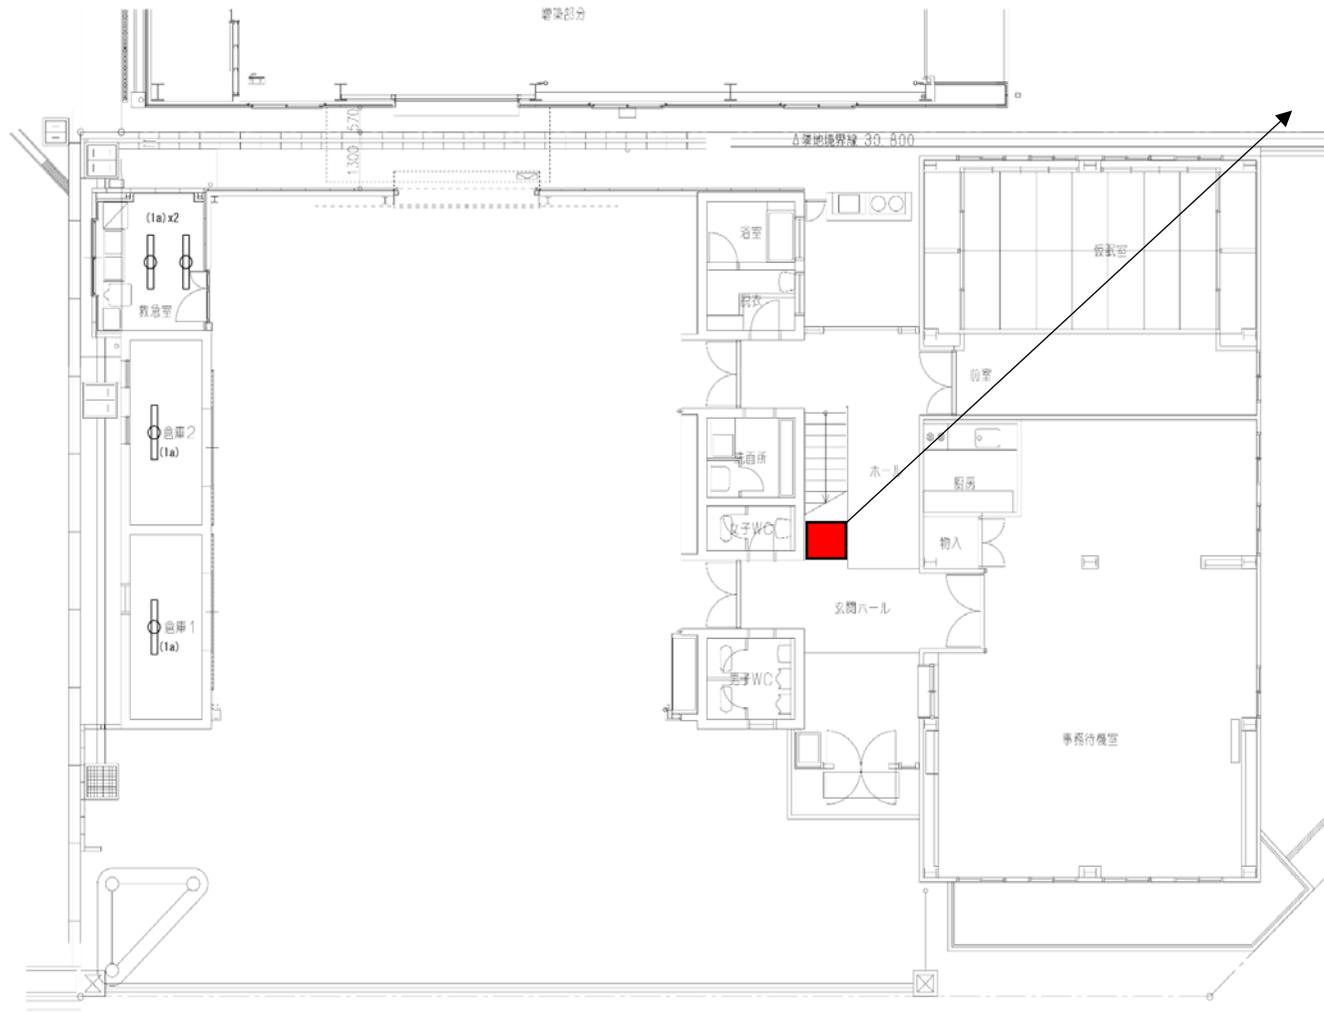

※高さ制限有

参考：既設自販機高さ 1.9m